

STŘECHA + 27,660

3NPE, ~50Hz, 400/230V/TN-C-S

NORMÁLNÍ OCHRANA:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLŇENÁ OCHRANA:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A POSPOJOVÁNÍM

STAV. STUPAČKY PRO KLIMA
VE STUPAČCE DRÁTĚNÝ ŽLAB
200/50+P DO 5.NP
150/50+P OD 5.NP DO 1.NP

RRO KABELY:
WL92.12 WL91.32
WL92.32 WL91.52
WL92.42 WL91.62
WL92.82 WL91.112

VE STUPAČCE DRÁTĚNÝ ŽLAB
200/50+P

WL91.92
CYKY-J 5x2,5
WL92.72
CYKY-J 5x2,5
WL91.42
CYKY-J 5x2,5
WL92.22
CYKY-J 5x2,5

WS03
JTY-O 2x1
WS3
JTY-O 2x1

WL91.2
CYKY-J 5x6

ZAVĚŠENO NA STĚNĚ

1.3

WL91.2
CYKY-J 5x4

Ra9.1 Ra9.2

WL91.0
1-CYKY 4x95

WL92.0
1-CYKY 4x70

KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ 50/50

150/50

2.11A 2.11B 2.3A 2.3B

KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ 150/50

WL91.91
CYKY-J 5x4

WL92.71
CYKY-J 5x4

WL91.41
CYKY-J 5x6

WL92.21
CYKY-J 5x6

KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ 150/100

SVAZEK KABELŮ

KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ 150/50

2.5A 2.5B 2.1A 2.1B 2.13A 2.13B

8x

WL91.61
CYKY-J 5x6

WL92.41
CYKY-J 5x6

WL92.81
CYKY-J 3x2,5

WL91.51
CYKY-J 5x4

WL92.31
CYKY-J 5x4

WL91.31
CYKY-J 5x4

WL92.11
CYKY-J 5x4

WL91.111
CYKY-J 3x2,5

LEGENDA:

- KABEL CYKY-J 5x2,5
- KABEL JTY-O 2x1
- KRABICOVÁ ROZVODKA
- KABELOVÉ VEDENÍ SESTUPNÉ
- KABELOVÉ VEDENÍ VZESTUPNÉ
- SVAZEK KABELŮ
- VODIČ CYA

Rev. č. Poznámka Datum Podpis Kontrola

Vypracoval: **Ing. SKOUDLOVÁ** Hlavní projektant: **ZDĚNEK HŘIVÁ** Kontrola:

Kraj: **HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**

Obec: **PRAHA**

Investor: **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA**

Objednatel: **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA**

Místo: **OLŠANSKÁ RSCP - KLIMATIZACE 1**

Číslo projektu: **01.4.7 PROMĚN ROZVOJ SILNOPROUDU**

Stupeň projektu: **ZADÁVACÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE**

Název výkresu: **STŘECHA - ELEKTROINSTALACE**

Wřítko: **1:100** Datum: **03/2016**

Formát: **A0 A2** Zadávací číslo: **15-061-150001**

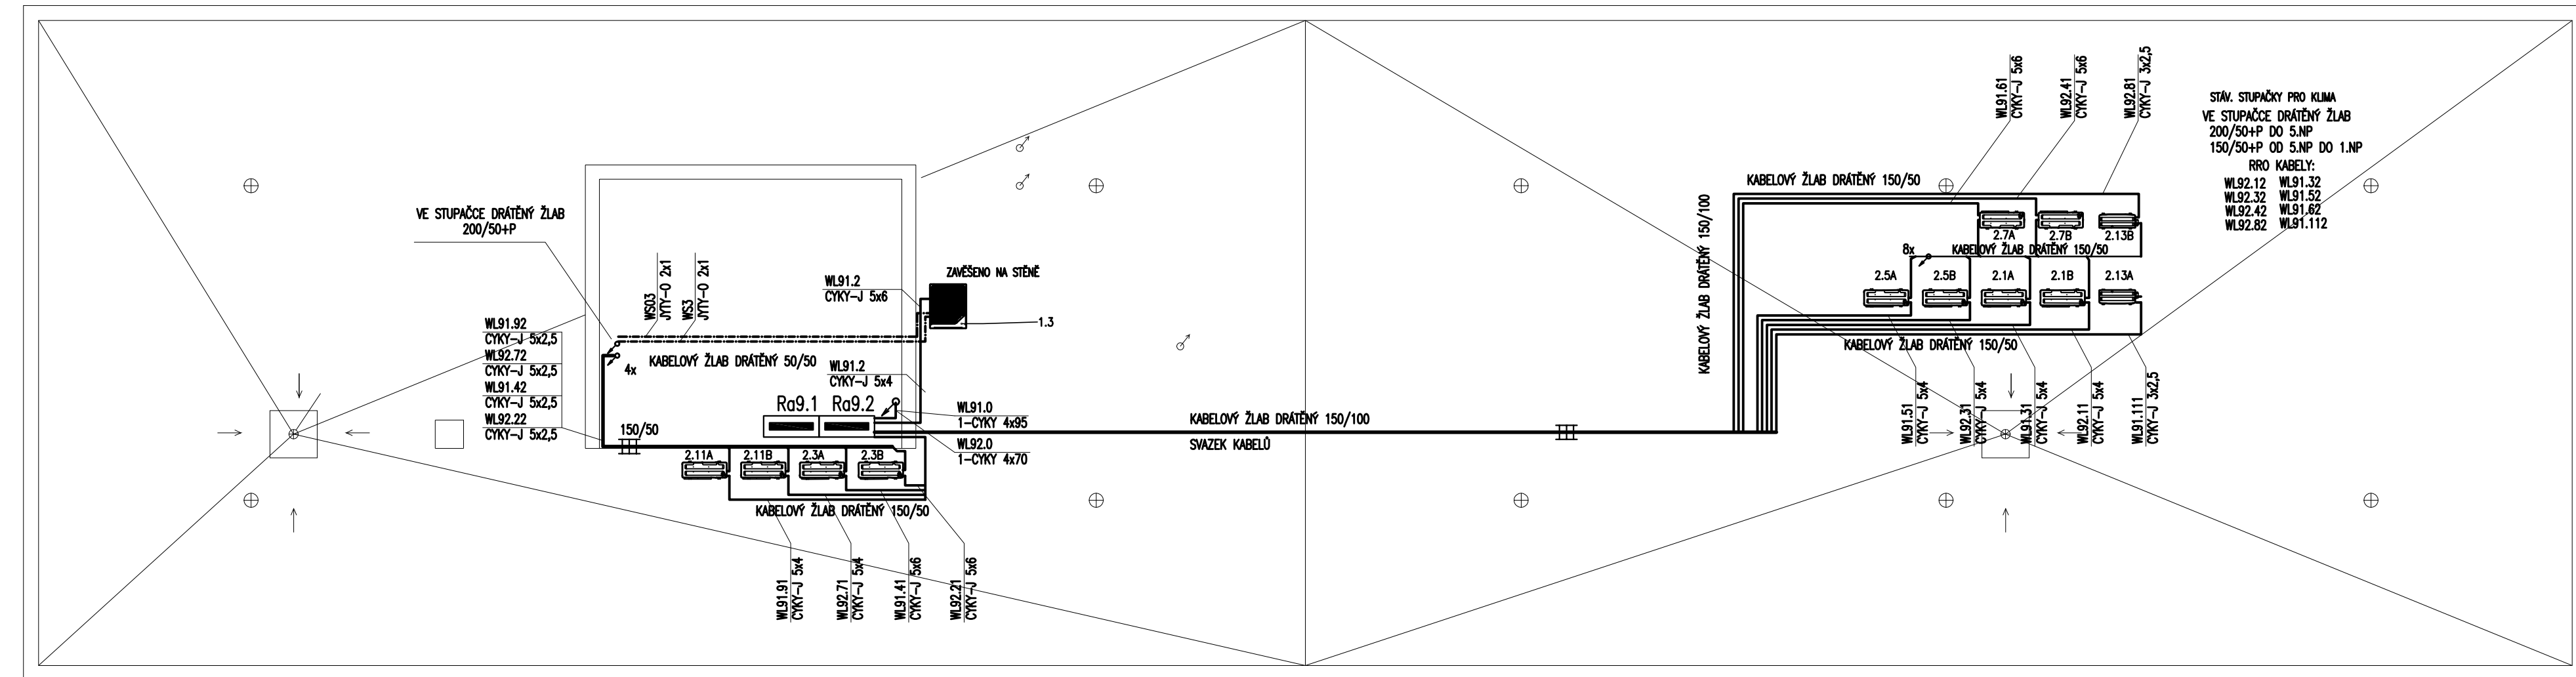
Číslo výkresu: **D.1.4.7.10**








NCI.CZ ENGINEERING
Vzduchotechnika * Vytápění * Klimatizace


NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
KČM 80 218 * IČO: 25296 83 218
GOSPOŘSKO 1813 * 486 01 Ládvov
Žatec, ČR 478 001 s.r.o. * oddělení
TEL: +420 478 721 200
e-mail: info@nci.cz * http://www.nci.cz

NORMÁLNÍ OCHRANA:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇENÁ OCHRANA:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A POSPOJOVÁNÍM

STÁV. STUPAČKY PRO KLIMA
VE STUPAČCE DRÁTENÝ ŽLAB
200/50+P DO 5.NP
150/50+P OD 5.NP DO 1.NP
RRO KABELY:
WL92.12 WL91.32
WL92.32 WL91.52
WL92.42 WL91.62
WL92.82 WL91.112



	KABEL ČYKY-J 5x2,5
	KABEL JTY-O 2x1
	KRABICOVÁ ROZVODKA
	KABELOVÉ VEDENÍ SESTUPNÉ
	KABELOVÉ VEDENÍ VZESTUPNÉ
	SVAZEK KABELŮ
	VODIČ ČYA

[illegible]