

UPC Česká republika, s.r.o.
Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČ: 00562262
T +420 261 107 111 F +420 261 107 100



upc

Došlo

Sweco Hydroprojekt a.s., Divize Morava
Eva Ohnmachtová
Varenská 3101/49
73002 Ostrava

16. 02. 2016

Čj.: 0145

VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ (VVKŠ) SPOLEČNOSTI UPC Česká republika, s.r.o.

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Číslo žádosti: **E003030/16**
Název akce/stavby: **Revitalizace a rekonstrukce nádrží v PP Stonáč**
Vyřizuje: **Juráš Jiří / +420 606776069**
Naše značka:
Datum: **15.2.2016**
Umístěno:
Katastrální území: **Bílany (604038)**
Číslo parcely:
Důvod vydání vyjádření: **Stavební řízení**
Popis důvodu žádosti:
Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením: **Ne**
Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou: **Ne**

Na základě Vaší žádosti o vyjádření o existenci sítě po určení a vyznačení zájmového území – předložení projektové dokumentace a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost UPC Česká republika, s.r.o. (dále jen **UPC**) **následující vyjádření:**

Dle Vámi předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná VVKŠ, která by byla v našem vlastnictví.

Se stavbou souhlasíme


Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence VVKŠ ve staveništi předmětné stavby a ke dni zahájení stavby je nutno existenci VVKŠ znovu ověřit.

Toto vyjádření platí 1 rok od data vystavení a pro zájmové území, které je přílohou vyjádření.

S pozdravem
Oddělení dokumentace



Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem:

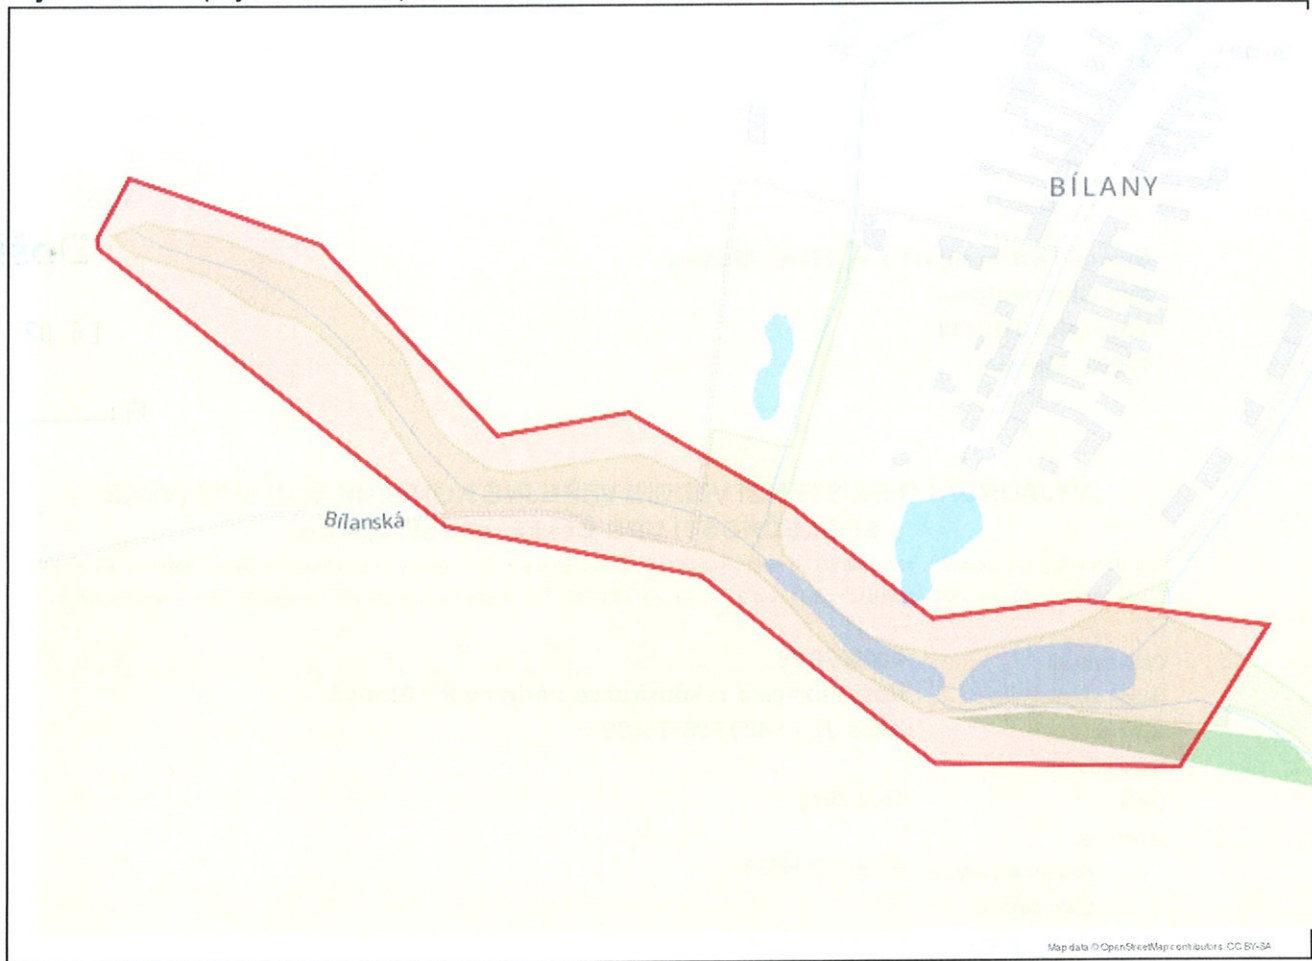

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK.
Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

```
GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-538358.1509 -1154044.9616,-538155.7447 -1154241.4147,-537998.979  
-1154289.0397,-537864.0415 -1154421.9928,-537711.2447 -1154439.8522,-537645.7603  
-1154356.5084,-537764.8228 -1154328.7272,-537856.104 -1154330.7116,-537937.4634 -1154251.3366,-538034.6978  
-1154181.8834,-538118.0415 -1154187.8366,-538217.2603 -1154056.8678,-538334.3384  
-1154003.2897,-538358.1509 -1154039.0084,-538358.1509 -1154044.9616)))
```